









Rzut 2 Piętra
Skala 1:100

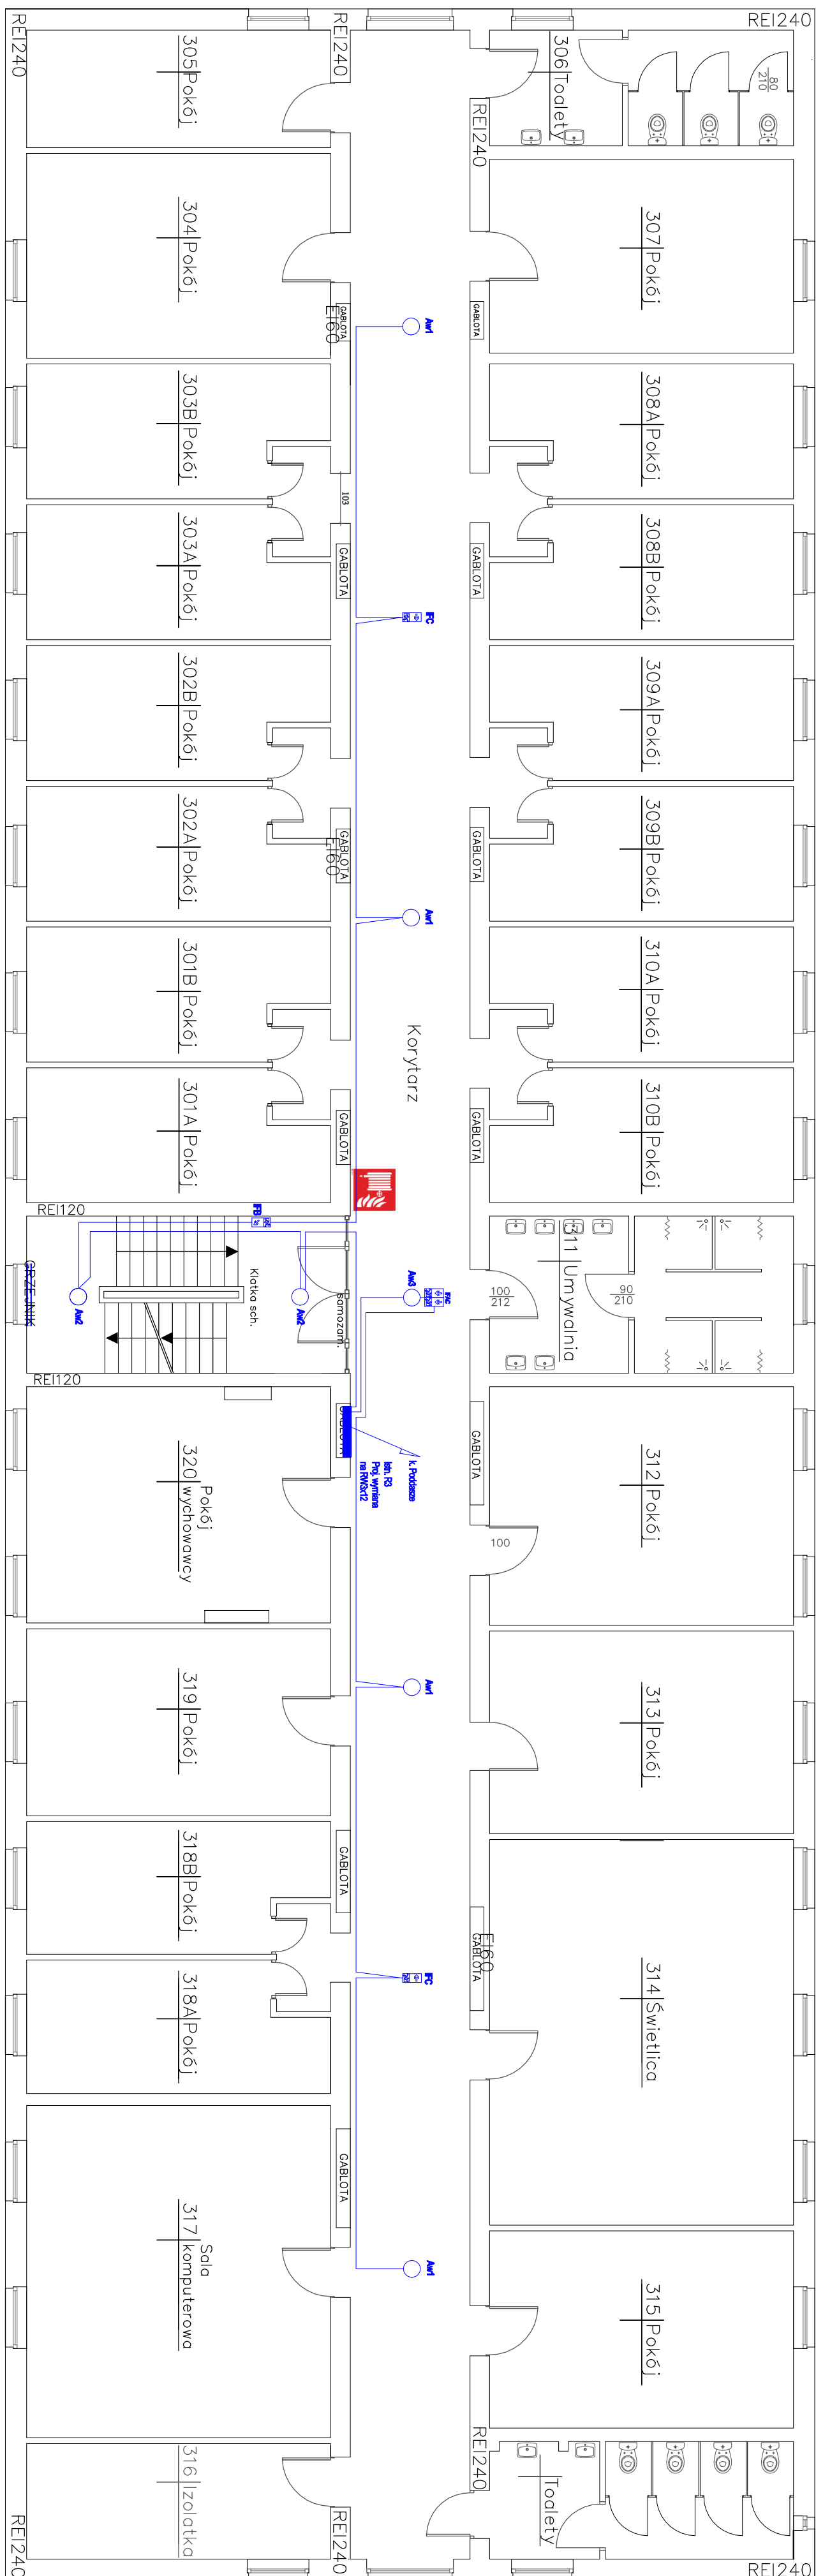

Objekt: adres: Budynki internatu w Bartoszach ul. Limanowskiego 15	
stadium: PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot: Plan instalacji elektrycznej - rzut drugiego piętra
Projektant: mgr inż. Arkadiusz Fleck upr. nr: VAW/0035/PWOE/18 spec. instalacyjna	podpis:
Data: styczeń 2022 r.	Skala 1:100
	Rysunek nr E-4

Opary skroślenia awaryjnego:
 AW1 - Napiętno LED 1W odt. koryzrowa: 1 tWEI/SEALTMW 250lm
 AW2 - Napiętno LED 1W odt. owarta 1 tWEI/SEALTMW 250lm
 AW3 - Napiętno LED 2W odt. owarta 1 tWEI/SEALTMW 380lm
 IFC - Napiętno z odpowiednim pigmencem 1WBI/SSALTMW
 IFC - Napiętno z odpowiednim pigmencem 1WBI/SSALTMW

Zasilanie opary wykann przewodem 1YD/3x1,5mm²
 przewody miedze w listwiek miedziowych L2x3x16

- Legenda:**
- | | |
|---|---|
|  | Hydant wewnętrzny. |
|  | Główny wyłęcznik prądu. |
|  | Głęboka przeczyszcz. 6 kg ABC. |
|  | Powierzchnia bez zaniecz. hydant wewnętrzny |
|  | Elementy silnikowe. |
|  | Elementy profilowane. |
|  | Elementy do rozbiórki. |