


Rzut parteru
Skala 1:100

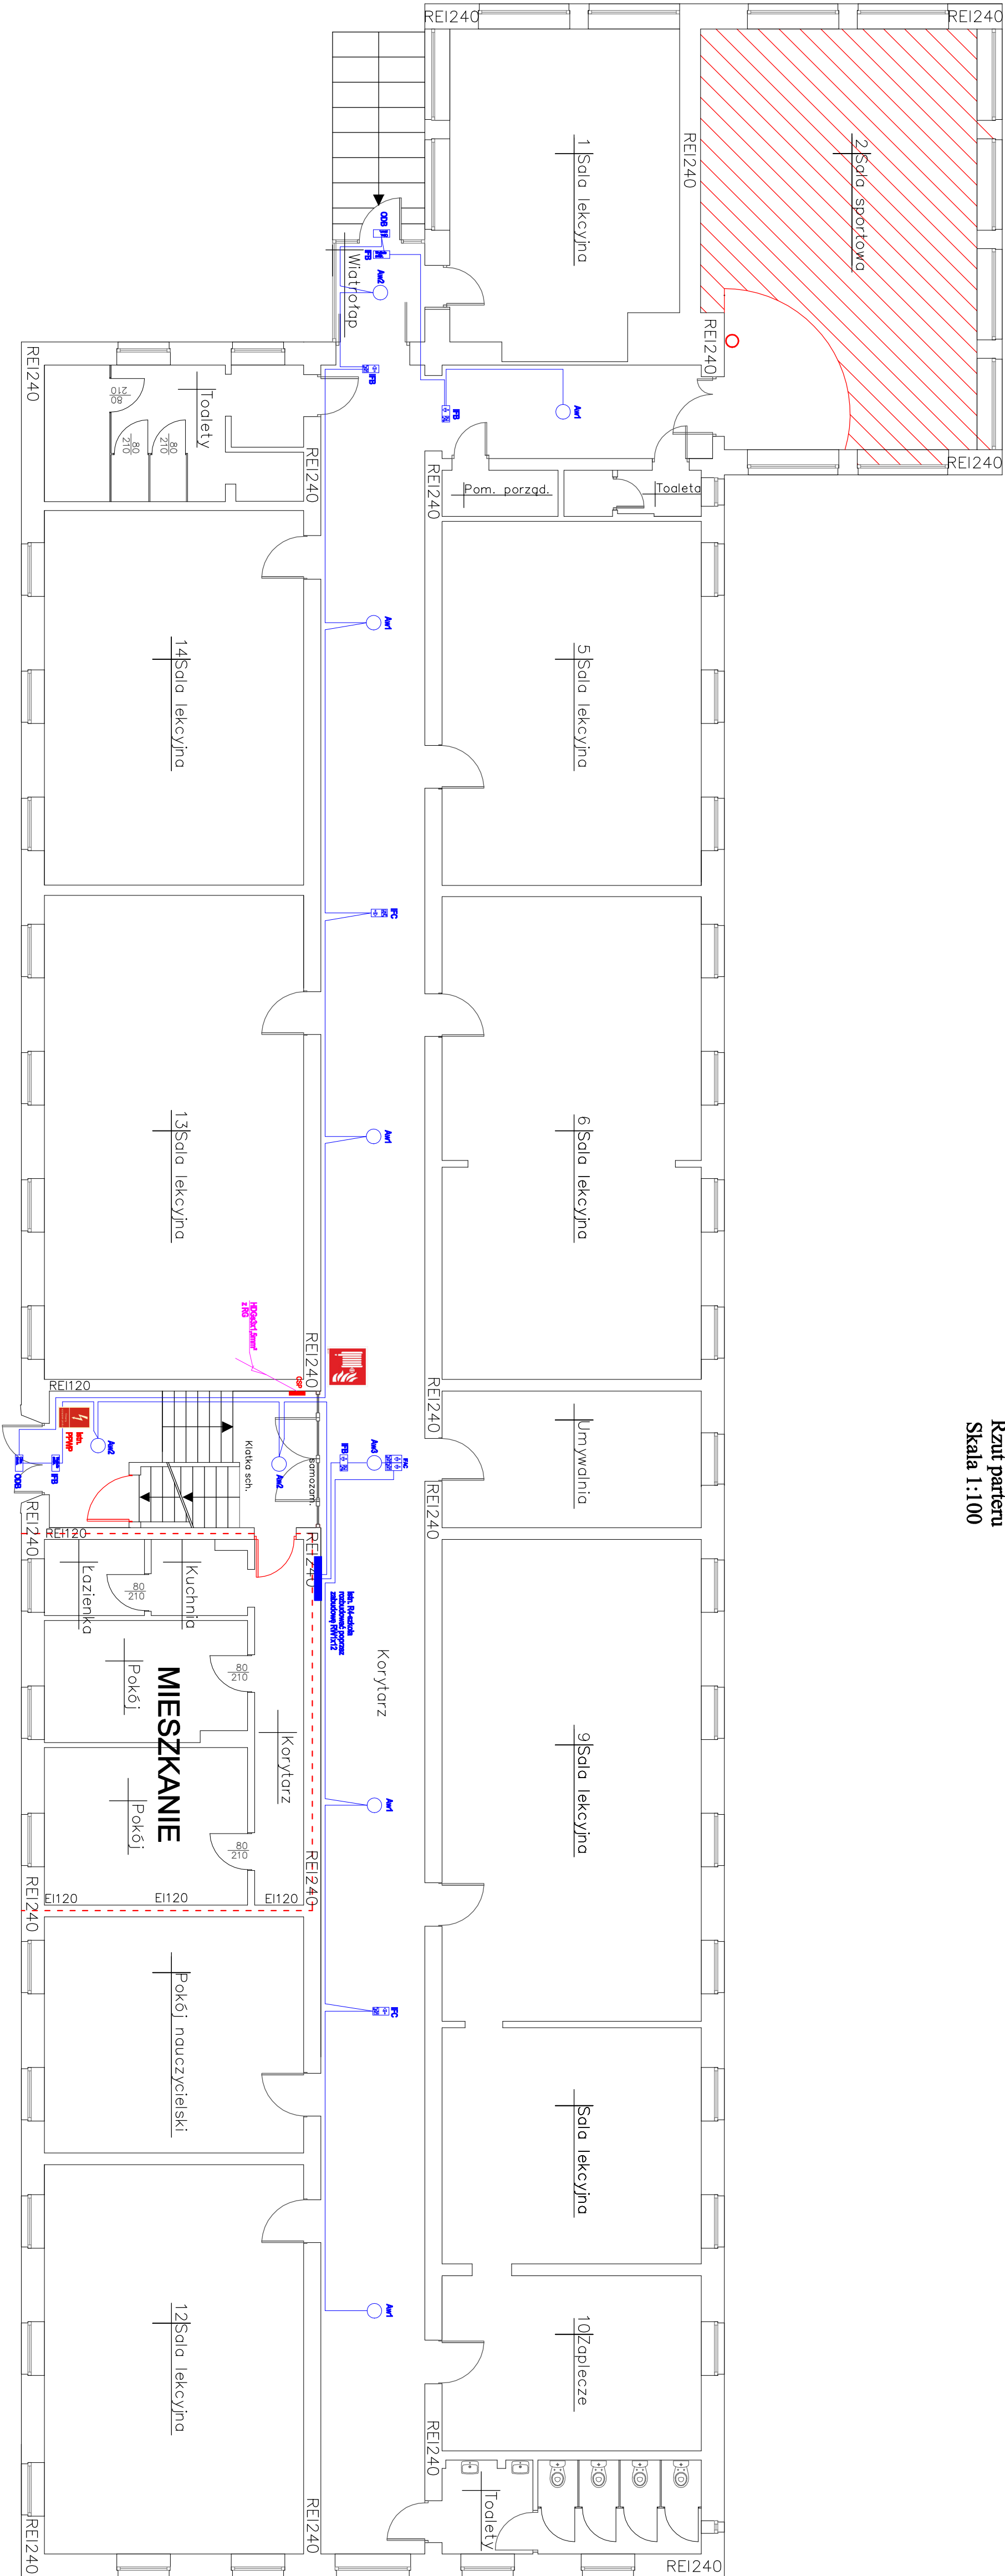

Legenda:	
	Hydant wewnętrzny.
	Główny wyłącznik prądu.
	Ogłoszenie proszowa 6 kg ABC.
	Powierzchnia bez zasięgu działania wewnętrznej.
	Elementy instalacji.
	Elementy projektowane.
	Elementy do rozbiórki.
Opisy oświetlenia awaryjnego:	
Aw1 - Niepłynna LED 1W opt. korytarzowa 1h 1WE/1SEAT/1MH 250lm	
Aw2 - Niepłynna LED 1W opt. otwarta 1h 1WE/1SEAT/1MH 250lm	
Aw3 - Niepłynna LED 2W opt. otwarta 1h 2WE/1SEAT/1MH 380lm	
IFB - Należna z odpowiednim piktogramem 1WE/1SA/1T/1H	
IFAC - Należna z odpowiednim piktogramem 1WE/1SA/1T/1H	
Zasłane opisy wykonanie przewodów WD341.5m²	
przewody układać w listwach naciśnionych LNZ516	
Objekt i adres: Budynek internatu Bartoszyna ul. Litomowskiego 15	
Stadium: przedmiot: Plan instalacji elektrycznej	
Projektant: - rzut parteru	podpis:
Inżynier: Arkadiusz Fieducki	
upr. nr: WAW/0033/PWOE/18	
spec. instalacyjna	
Data: styczeń 2022 r.	Skala 1: 100 Rysunek nr E-2